

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
(наименование территориального органа МЧС России)

г.Уфа, ул.8 Марта 12/1 т.8 (347) 273-42-86 e-mail: oogpn@mchsrб.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Туймазинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного надзора)

452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Мичурина, 30, тел. (34782) 7-90-16,
E-mail: tmzgpn@gmail.com

Предписание № 30/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад №4
г.Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан,
руководителю

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Октябрьский, Туймазинского и Шаранского районов по пожарному надзору Лазарева О.Р. от «26» января 2021 года №30, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «09» февраля 2021 по «26» февраля 2021 г. проведена плановая проверка заместителем главного государственного инспектора г. Октябрьский, Туймазинского и Шаранского районов по пожарному надзору подполковником вн.службы Юлчуриным Уралом Юлаевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

МАДОУ детский сад №4 г.Туймазы по адресу: г. Туймазы, ул. Комарова, д. 31Б

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей МАДОУ детский сад №4 г.Туймазы Такашовой Людмилой Геннадьевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Представленная инструкции о мерах пожарной безопасности, не соответствует требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (не обновлена), в том числе не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте	п.392, п.393 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.09.2022	
2	С работниками учреждения не проведен внеплановый противопожарный инструктаж в связи с введением в действие с 01.01.2021 новых правил, содержащих требования пожарной безопасности, а именно Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением	п.3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.36 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций",	01.09.2022	

	Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	утвержденных приказом МЧС России №645 от 12.12.2007		
3	Не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения в здании склада (литер Б тех.паспорта) и пищеблока в здании детского сада с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте	п.12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.09.2022	
4	При отделке внешних поверхностей стен лестничных клеток (лакокрасочные покрытия) и применении облицовочных материалов для покрытия полов (лакокрасочные покрытия) путей эвакуации на объекте не храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов	п.25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.09.2022	
5	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п.30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.09.2022	
6	При проведении испытаний на водоотдачу пожарного крана (без номера) на втором этаже внутреннего противопожарного водопровода определить расход воды не представилось возможным (недостаточное давление), тем самым не обеспечена исправность водопровода	п.48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.09.2022	
7	Не предусмотрена электрозадвижка на открытие обводной линии водомерного узла от кнопок, установленных у пожарных кранов или других автоматических устройств	п.5.7 СНиП II-30-76, п.5.1 СП 10.13130.2020	01.09.2022	
8	Руководителем учреждения не утвержден регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (системы автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ),	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.09.2022	

	передачи извещений о пожаре (далее – СПИ))			
9	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.09.2022	
10	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности АПС и СОУЭ сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.09.2022	
11	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не ведется	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.09.2022	
12	При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в игровых залах 2 этажа подготовительных групп №1 и №2 звуковая система оповещения людей о пожаре не включилась. На 2 этаже отсутствуют речевые оповещатели СОУЭ	п.3.3, п.4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	01.09.2022	
13	В пищеблоке, размещаемом в здании, элементы заполнения проемов в противопожарных преградах (дверь и окно в коридор) не выполнены с пределом огнестойкости не ниже EI 30, фактически с ненормируемым пределом огнестойкости	п.5.5.2 СП 4.13130.2013	01.09.2022	

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в


соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
г. Октябрьский, Туймазинского и Шаранского районов
по пожарному надзору Юлчурина У.Ю.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

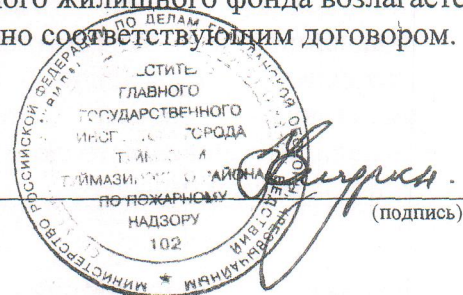

(подпись)

« 26 » февраля 2021г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

заведующий МАДОУ дет. сад №4 г. Туймазы Такашова Л.Г.
(должность, фамилия, инициалы)

« 26 » февраля 2021 г.

Телефон доверия: 8-347-233-99-99