

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 12» городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан
(МАДОУ «Детский сад №12» г. Стерлитамак РБ)**

453120, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Строителей, зд. 30
тел. 8 (3473) 30-35-05 e-mail: detsad12str@mail.ru, интернет сайт: <https://detsad12str.bash.prosadiki.ru>

Справка

**об обеспечении доступа инвалидов и маломобильных групп населения (МГН) в
здание МАДОУ «Детский сад № 12» г. Стерлитамак РБ**

В детском саду обеспечен доступ родителей МГН групп мобильности МЗ, М4 в раздевалльные 12-ти групповых ячеек 1 и 2 этажей здания, в залы для спортивных и музыкальных занятий, кабинет заведующего, медпункт и санузел для инвалидов, а также своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в т.ч. для самообслуживания).

В детском саду предусмотрены мероприятия по обеспечению перемещения и жизнедеятельности маломобильных групп населения в детском саду:

Для въезда МГН на уровень 1-го этажа запроектирован пандус с шириной в чистоте между поручнями 1,0м, уклоном 1:12 (8%) на крыльце главного входа. Уклон пандуса принят 1:12 (8%), что допускается согласно п. 6.1.2 СП 59.13330.2016 при ограниченном участке застройки и наличии подземных коммуникаций перед входом при длине марша не более 6,0м, также не противоречит требованиям п.7.1.9 СП 252.1325800.2016). Длина маршей пандуса принята 6,0м; 6,0м. Габариты поворотной площадки - 1,5х1,5м. Предусмотрено боковое металлическое ограждение с поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м, а также бортики по краям высотой 0,05 м для предотвращения соскальзывания ног и трости.



Площадки перед входом в здание имеют твердое покрытие, входной узел защищен от атмосферных осадков. Габариты зон перед входом в здание, тамбура приняты с учетом беспрепятственного проезда и поворота кресла-коляски.

Входная дверь имеет ширину в свету 1,3м. В проемах входных дверей, доступных для МГН, одно из дверных полотен предусмотрено шириной не менее 0,9 м, высота порогов на путях движения принята 0,014 м.



С крыльца инвалиды и МГН попадают в тамбур, затем – в центральный коридор и холл здания



На центральном входе установлена тактильная мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей.




В полотнах дверей, на входе в здание доступных для МГН, предусмотрены смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. На прозрачных полотнах дверей имеется яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенная на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. На путях движения МГН применяются двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" или "закрыто». Также обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд, распашные двери с доводчиком. Дверные проемы в помещения, не имеют порогов и перепадов высот пола.



Поверхности покрытий пешеходных путей и полов в здании выполнены твёрдыми и не допускающими скольжение. Края ступеней отмечены противоскользящей контрастной полосой желтого цвета.




На лестницах края ступеней отмечены противоскользящей контрастной полосой желтого цвета.

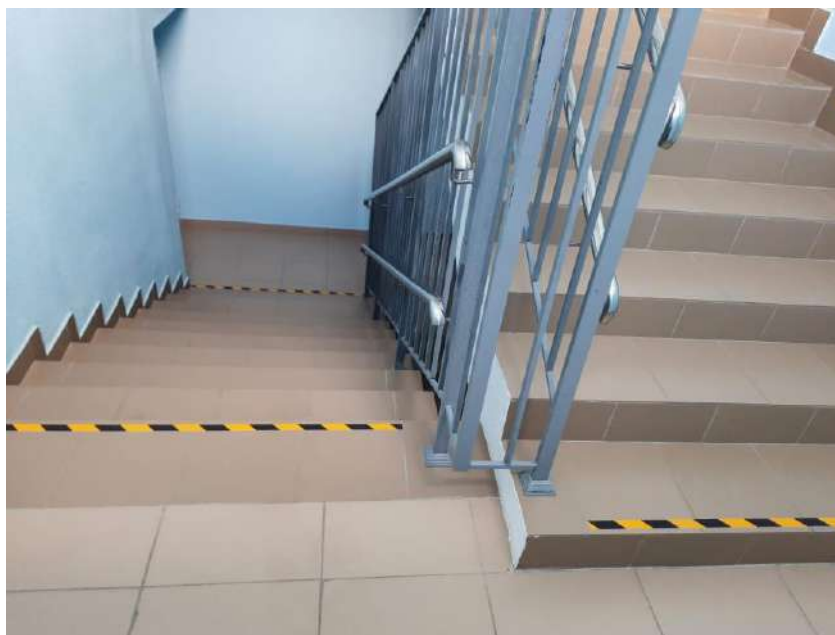

На первом этаже здания имеется специализированная туалетная комната для МГН, оборудованная согласно требованиям к доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных групп населения, имеющая кнопку вызова помощника и обозначенная световыми маяками. Доступное сантехническое помещение имеет размеры в плане 3 м²: ширина - 1,20, глубина - 2,5, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине имеется свободное пространство для разворота кресла-коляски. Двери открываются наружу. Помещение оборудовано системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала поста охраны.



Помещения, коридоры, и проходы, спроектированы с учетом требований для доступа и удобства инвалидов и МГН; Ширина коридоров, используемых инвалидами для эвакуации: при движении кресла-коляски в одном направлении – не менее 1,5 м; при встречном движении – не менее 1,8 м.

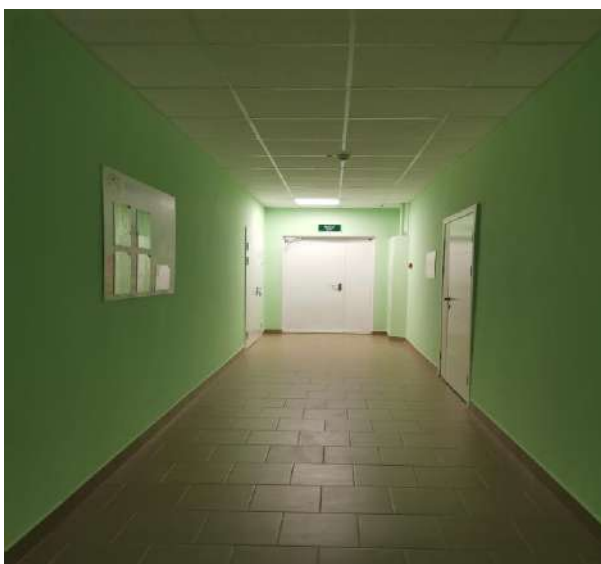

Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений, от выхода из групповой ячейки до выхода наружу или на лестничную клетку (для МГН в пожаробезопасную зону) на первом этаже из помещений, расположенных между лестничными клетками или наружными выходами не более 20 м; на втором этаже из помещений с выходом в тупиковый коридор не более 10 м.

Здание детского сада оборудовано лифтом, доступным для персонала и посетителей (МГН М-3 и М-4), обеспечен доступ посетителей на 2 этаж в музыкальный, спортивный залы.

Пассажирский лифт (модель ПБА 1010КТ (МП), г/п 1000кг, скорость передвижения - 1м/с, размеры кабины 1600х1400мм, размеры шахты 2150х1820, без машинного помещения. Лифт имеет сертификат соответствия лифтов требованиям Технического регламента ТР ТС 011/2011 «О безопасности машин и оборудования»

Лифт для МГН оборудуется системой диспетчерского контроля, которое обеспечивает передачу на пост охраны информации о срабатывании электрических цепей

безопасности, о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме нормальной работы, об открытии крышки устройства управления лифта, о срабатывании устройства инициации вызова диспетчера из кабины лифта



Для обеспечения эвакуации МГН в случае пожара или стихийного бедствия в детском саду 12 предусматривается:

➤ эвакуация МГН через основной эвакуационный выход - центральную входную группу по пандусу.



- эвакуация МГН через тамбур по пандусу.



У лестничной клетки здания на 2 этаже запроектирована зона безопасности для МГН с подпором воздуха при пожаре, в которой люди с ограниченными возможностями передвижения могут находиться до прибытия спасательных подразделений. Возможность эвакуации обеспечивается людей не зависимо от их возраста и физического состояния наружу на прилегающую территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов.



Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников.

При необходимости для обеспечения доступа в здание детского сада инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо.

Заведующий

Н. Г. Беляева