

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«03» февраля 2026 г., 02260061000220665666
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
презвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфа управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«18» февраля 2026 г., 14 час. 00 мин. № 2602/002-02/30-ВО/П
(дата и время составления предписания)

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Фронтовых Бригад, д. 4
(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «03» февраля 2026 г., № 2602/002-02/30-ВО/Р, учетный номер проверки 02260061000220665666.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора
(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Фахретдинов Айнур Салаватович – начальник отделения ОНДиПР по г. Уфе УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (государственный инспектор города Уфы по пожарному надзору)
2. Лазарев Петр Тимофеевич – инспектор ОНДиПР по г. Уфе УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (государственный инспектор города Уфы по пожарному надзору)
3. Тукаев Артур Рамилевич – старший инспектор ОНДиПР по г. Уфе УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан (государственный инспектор города Уфы по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была произведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Башкортостан, г Уфа, ул Стадионная, Дом 5 Респ Башкортостан, г. Уфа, ул. Стадионная, д. 5/1
(указываются адрес (местонахождение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) находящихся иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА "РАДУГА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИНН 0273013577, адрес регистрации юридического лица: 450069, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, УФА, УЛ. СТАДИОННАЯ, Д. 5, К. 1
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальное или налоговое наименование, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «10» февраля 2026 года, 10 час. 00 мин.
по «10» февраля 2026 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по исполнению контрольного (надзорного) документа)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1.

Не представлена, а также отсутствует на объекте защиты, техническая документация на систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией, в том числе технические средства функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, связи с чем невозможно убедиться во вводе указанных систем в эксплуатацию установленным способом, определить остаточный срок службы технических средств данных систем, установленный заводом-изготовителем, также установить факт проведения технического обслуживания технических средств данных систем именно соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, определенными паспортом изделия, и удостовериться надлежащем проведении комплекса технологических операций и организационных действий по поддержанию исправного состояния (исправности, работоспособности) систем противопожарной защиты при использовании по назначению, чем нарушены требования п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации». Место выявления нарушения: 450069, Республика Башкортостан, город Уфа, Стадионная ул., д. 5 к. 1

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

18.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Согласно статье 6 Закона № 123 контролируемому лицу предусматривается возможность по своему усмотрению выбирать условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Таким образом в соответствии с частью 1 статьи 6 Закона № 123 пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, которые контролируемое лицо полагает возможным представить, как имеющее значение для оценки соблюдения им требований пожарной безопасности

2.

В месте установки приемно-контрольных приборов отсутствует аварийное освещение, чем нарушены требования ч.1 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.14.12 СП 5.13130.2009, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации». Место выявления нарушения: 450069, Республика Башкортостан, город Уфа, Стадионная ул., д. 5 к. 1

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

18.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Согласно статье 6 Закона № 123 контролируемому лицу предусматривается возможность по своему усмотрению выбирать условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Таким образом в соответствии с частью 1 статьи 6 Закона № 123 пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, которые контролируемое лицо полагает возможным представить, как имеющее значение для оценки соблюдения им требований пожарной безопасности

3. Настенные речевые оповещатели системы противопожарной защиты, установленные в фойе, возле поста охраны, размещены вплотную к потолку, что не соответствует требуемого значения - расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм., фактически 20мм, чем нарушены требования п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации». Место выявления нарушения: 450069, Республика Башкортостан, город Уфа, Стадионная ул., д. 5 к. 1
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
- Нарушаемое обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
- Срок устранения нарушения:
18.01.2027
- Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Согласно статье 6 Закона № 123 контролируемому лицу предусматривается возможность по своему усмотрению выбирать условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Таким образом в соответствии с частью 1 статьи 6 Закона № 123 пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Сведения, которые контролируемое лицо полагает возможным представить, как имеющее значение для оценки соблюдения им требований пожарной безопасности
4. В кабинетах № 1,3,4, в помещении актового зала дымовые пожарные извещатели расположены на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов, фактически 0,15-0,20 м, чем нарушены требования ч.1, статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации». Место выявления нарушения: 450069, Республика Башкортостан, город Уфа, Стадионная ул., д. 5 к. 1
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
- Нарушаемое обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
- Срок устранения нарушения:
18.01.2027
- Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Согласно статье 6 Закона № 123 контролируемому лицу предусматривается возможность по своему усмотрению выбирать условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Таким образом в соответствии с частью 1 статьи 6 Закона № 123 пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Сведения, которые контролируемое лицо полагает возможным представить, как имеющее значение для оценки соблюдения им требований пожарной безопасности
5. Лестничная клетка не отделена от примыкающих коридоров и помещений перегородками с дверями, имеющими устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах, чем нарушены требования ч.2 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4.11 СП 1.131130.2020. Место выявления нарушения: 450069, Республика Башкортостан, город Уфа, Стадионная ул., д. 5 к. 1
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 14, Статья 53, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.

Срок устранения нарушения:

18.07.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Согласно статье 6 Закона № 123 контролируемому лицу предусматривается возможность по своему усмотрению выбирать условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Таким образом в соответствии с частью 1 статьи 6 Закона № 123 пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 3 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, которые контролируемое лицо полагает возможным представить, как имеющее значение для оценки соблюдения им требований пожарной безопасности

6. Запор на двери основного эвакуационного выхода, расположенного на пути движения людей непосредственно наружу здания, не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа, поскольку на указанной двери установлен замок (запор), конструктивное исполнение которых предполагает использование ключа как снаружи, так и изнутри, что не исключает возможности их запираания на ключ с последующим его изъятием из замочной скважины, тем самым подрывается условие по беспрепятственному движению людей через эвакуационные выходы, чем нарушены требования пункта 2 части 2 статьи 53, части 1 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации». Место выявления нарушения: 450069, Республика Башкортостан, город Уфа, Стадионная ул., д. 5 к. 1

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, заальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

18.07.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Согласно статье 6 Закона № 123 контролируемому лицу предусматривается возможность по своему усмотрению выбирать условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Таким образом в соответствии с частью 1 статьи 6 Закона № 123 пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, которые контролируемое лицо полагает возможным представить, как имеющее значение для оценки соблюдения им требований пожарной безопасности

7. Дверной проем помещения электропитовой не защищен противопожарной дверью (фактически установлена дверь без признаков по которым её возможно отнести к противопожарным (отсутствует знак качества изделия, его серийный номер, а также информация о заводе изготовителя), чем нарушены требования ч. 1, 2 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2, 5.1.2 СП 4.13130.2013. Место выявления нарушения: 450069, Республика Башкортостан, город Уфа, Стадионная ул., д. 5 к. 1

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Дополнительное обязательное требование:

Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:

18.01.2027

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Согласно статье 6 Закона № 123 контролируемому лицу предусматривается возможность по своему усмотрению выбирать условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Таким образом в соответствии с частью 1 статьи 6 Закона № 123 пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, которые контролируемое лицо полагает возможным представить, как имеющее значение для оценки соблюдения им требований пожарной безопасности

8. Не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не реже 1 раза в 5 лет, чем нарушены требования п. 17 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации». Место выявления нарушения: 450069, Республика Башкортостан, город Уфа, Стадионная ул., д. 5 к. 1

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

18.01.2027

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Согласно статье 6 Закона № 123 контролируемому лицу предусматривается возможность по своему усмотрению выбирать условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Таким образом в соответствии с частью 1 статьи 6 Закона № 123 пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, которые контролируемое лицо полагает возможным представить, как имеющее значение для оценки соблюдения им требований пожарной безопасности

9. Электрические проводные шлейфы пожарной сигнализации и соединительные линии выполнены кабелями, не соответствующие требованиям пожарной безопасности (не позволит сохранить работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения его функций и эвакуации людей в безопасную зону). Кабельная линия проложена кабелем типа КСПВ. Система АПС и СОУЭ смонтирована в 2009 году, чем нарушены требования ч. 2 ст. 82 Федеральный закон № 123-ФЗ, п. 5.1, 5.2, 5.3 СП 6.13130.2021 табл. 2 ГОСТ Р 31565-2012. Место выявления нарушения: 450069, Республика Башкортостан, город Уфа, Стадионная ул., д. 5 к. 1

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего

противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций

Срок устранения нарушения:

18.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Согласно статье 6 Закона № 123 контролируемому лицу предусматривается возможность по своему усмотрению выбирать условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Таким образом в соответствии с частью 1 статьи 6 Закона № 123 пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 3 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, которые контролируемое лицо полагает возможным представить, как имеющее значение для оценки соблюдения им требований пожарной безопасности

10.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, установленные системы эксплуатируются более 10 лет, испытания средств обеспечения пожарной безопасности не проводились, чем нарушены требования п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации» Нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проведения инструментального обследования систем противопожарной защиты. Место выявления нарушения: 450069, Республика Башкортостан, город Уфа, Стадионная ул., д. 5 к. 1

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

18.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Согласно статье 6 Закона № 123 контролируемому лицу предусматривается возможность по своему усмотрению выбирать условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Таким образом в соответствии с частью 1 статьи 6 Закона № 123 пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, которые контролируемое лицо полагает возможным представить, как имеющее значение для оценки соблюдения им требований пожарной безопасности

11.

Не организованы работы по эксплуатации системы пожарной сигнализации, обеспечивающие исправное состояние указанной системы, выражающееся в её срабатывании только при возникновении пожара, поскольку при эксплуатации указанной системы систематически допускаются её ложные срабатывания (подтверждается результатами выездов пожарных подразделений). С учетом имеющихся данных о выявленных в ходе эксплуатации указанной системы причинах её ложных срабатываний, не произведено исключение ложных срабатываний за счет организационных мероприятий, и (или) замены пожарного извещателя (на более защищенные от установленных причин ложных срабатываний, в том числе на пожарный извещатель другого типа и/или класса), и (или) изменения алгоритмов принятия решения о пожаре, и (или) изменения расположения пожарного извещателя, и (или) пересмотра принятых проектных решений с внесением изменений в проектную документацию, чем нарушены требования части 1 статьи 54, части 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479, пункт 6.4.1, 6.5 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», пункт 6.5 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». Место выявления нарушения: 450069, Республика Башкортостан, город Уфа, Стадионная ул., д. 5 к. 1

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

18.01.2027

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Согласно статье 6 Закона № 123 контролируемому лицу предусматривается возможность по своему усмотрению выбирать условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Таким образом в соответствии с частью 1 статьи 6 Закона № 123 пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, которые контролируемое лицо полагает возможным представить, как имеющее значение для оценки соблюдения им требований пожарной безопасности

12. Не обеспечено эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери), соответствующие подтверждающие документы не представлены, чем нарушены требования п. 14, 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства в Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479; раздел 4.1.6 ГОСТ Р 59642-2021. Место выявления нарушения: 450069, Республика Башкортостан, город Уфа, Стадионная ул., д. 5 к. 1

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

18.01.2027

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Согласно статье 6 Закона № 123 контролируемому лицу предусматривается возможность по своему усмотрению выбирать условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Таким образом в соответствии с частью 1 статьи 6 Закона № 123 пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, которые контролируемое лицо полагает возможным представить, как имеющее значение для оценки соблюдения им требований пожарной безопасности

13. На объекте защиты по месту нахождения помещения отсутствуют документы, подтверждающие один из следующих фактов: что открыто проложенные на объекте кабели, не распространяют горение; что прокладка кабелей произведена скрыто, то есть внутри конструктивных элементов здания (в стенах, полах, фундаменте, перекрытиях), чем нарушены требования часть 8 статьи 82, пункт 16 части 7 статьи 146 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 2

ГОСТ 12.2.007.14-75 «Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности»; Место выявления нарушения: 450069, Республика Башкортостан, город Уфа, Стадионная ул., д. 5 к. 1

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 8, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение.

Срок устранения нарушения:

17.01.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Согласно статье 6 Закона № 123 контролируемому лицу предусматривается возможность по своему усмотрению выбирать условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Таким образом в соответствии с частью 1 статьи 6 Закона № 123 пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сведения, которые контролируемое лицо полагает возможным представить, как имеющие значение для оценки соблюдения им требований пожарной безопасности

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведения, являющиеся доказательством нарушения обязательного требования), требования, содержащиеся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Инспектор ОНДиПР по г. Уфе УНДиПР Главного управления
МЧС России по Республике Башкортостан (государственный
инспектор города Уфы по пожарному надзору) Лазарев Петр
Тимофеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

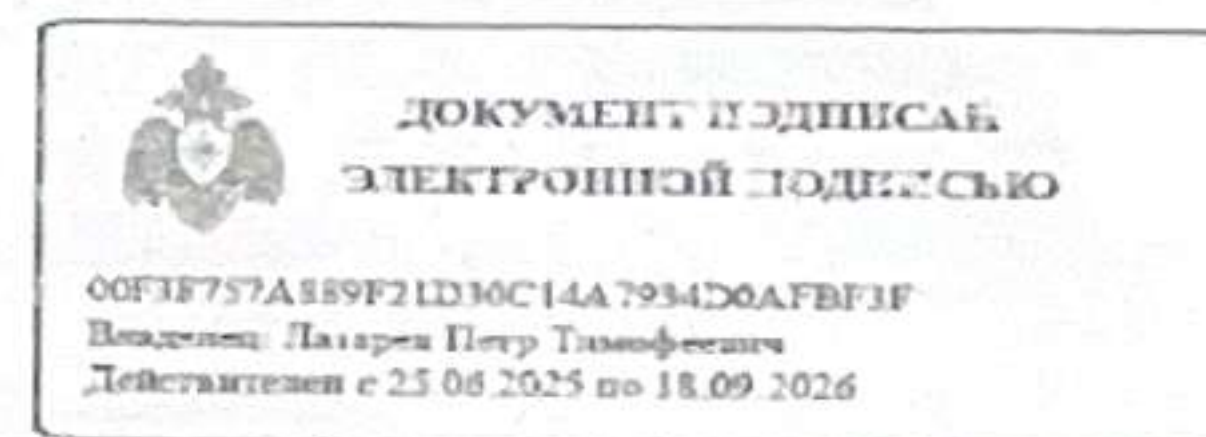

подпись

Фахретдинов Айнур Салаватович - начальник отделения ОНДиПР по г. Уфе УНДиПР Главного управления
МЧС России по Республике Башкортостан (государственный инспектор города Уфы по пожарному надзору),
телефон: 83472728203, e-mail: grnufa@02.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих
дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке
<https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

