


УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МОБУ СОШ
с. Нижнеулу-Елга
Ильина М.С.

Приказ № 130
от «29» 08 2025г.

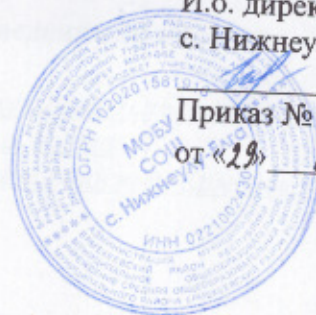

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

МОБУ СОШ с. Нижнеулу-Елга

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание муниципального образовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа
- 1.2. Адрес объекта 452196 Республика Башкортостан Ермекеевский район, с. Нижнеулу-Елга, ул. Молодежная, д. 10
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- 2 этажа, 1328,3 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 500 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1995 год, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2026, капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижнеулу-Елга
Короткое наименование МОБУ СОШ с. Нижнеулу-Елга
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 452196 Республика Башкортостан Ермекеевский район, с. Нижнеулу-Елга, ул. Молодежная, д. 10
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации Ермекеевского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 452110 Республика Башкортостан Ермекеевский район, с. Ермекеево, ул. Ленина, дом 13

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг предоставление образовательных услуг
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 108 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
не предусмотрено

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 15 метров

3.2.2 время движения (пешком) 1 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *визуальная*;

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	
4	с нарушениями зрения	
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \ш	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О,К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств
в рамках исполнения плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично доступно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности _____

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. ПОРЯДОКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОКАЗАНИЯ ИМ ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директор МОБУ СОШ
с. Нижнеулу-Елга

Ильина М.С.

Приказ № 130 от
29 августа 2025г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению) МОБУ СОШ с. Нижнеулу-Елга

Наименование объекта	
Фактический адрес	452196 Республика Башкортостан Ермекевский район, с. Нижнеулу-Елга, ул. Молодежная, д. 10
телефон	8(347-41)2-53-43 nelshkola@gmail.com
Ведомственная принадлежность	департамент образования
Вид деятельности	образовательная
Форма собственности объекта	муниципальная
Объем предоставляемых услуг	количество обслуживаемых посетителей 70 человек в день, вместимость 108 человек
Размещение объекта	отдельно стоящее здание ; здание нежилое 2 этажа, на которых оказываются услуги обучающимся
Количество и назначение входов	1 основной и 3 запасных входа и выхода
Год постройки	1995 год
Год последней реконструкции	2018 год

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки	нет
Наземные тактильные указатели перед переходами	Регулируемые переходы
Наземные тактильные указатели препятствиями	Регулируемые переходы со звуковой сигнализацией
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	Нерегулируемые переходы

Внеуличные переходы (надземные подземные туннели)	Нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	есть, нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	есть, нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	да	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	1,20 м			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- * информация об объекте				Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии)						
* Расстояние до входа в здание	15 м			50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	3			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	3,5 м			3,5 м и более	Стандартное (2,5 x 5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для	5 м			5,0 м		К

инвалидов (глубина)						и более			
---------------------	--	--	--	--	--	---------	--	--	--

Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)

- ширина тротуара (пути движения)	4 м			1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2 м, допустимы сужения до 0,9 м	К
- *указатели направления движения	Есть			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	Не имеются			Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	Не имеются			Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории):						
- высота подъема справочно	Нет					
- *поручни высота	нет					
Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м				Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверх и вниз)	Нет			За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
- контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	нет			Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Пандус на рельефе						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	Не учитывается			0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = $(H : L) \times 100\%$.				8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более	нет			Наличие	Отсутствие,	

* на высоте (верхний поручень)	нет			0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	Нет			1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2 м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	Нет			1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) без пандуса	Нет			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	Нет			Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
* Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	Нет			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
* Навес	Нет			Наличие		К, О
* Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности)	имеются			Наличие		Г

[illegible]

ширина	Нет				1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допуска не горизонтальная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	Нет				1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	Нет				наличие 0,7-0,9 м 0,8-1,0 м	Отсутствие, несоответствие	К О
Поручни с двух сторон: - на высоте (нижний поручень) - *на высоте (верхний поручень) - *горизонтальные завершения поручней	Не имеются Нет Нет Не имеются				Имеются	Допустимо отсутствие	К
- *нетравмирующие окончания	нет				Имеются		К, О
*Нескользящее покрытие (при намокании)	Нет				Наличие		К
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	Не имеется				Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
*Звуковой маяк у входа	Не имеется				Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур	Не имеется						
Глубина	Нет				1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	Нет				2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо	Менее 2,0 м	К

Двери распашные, справочно	Да				менее 2,0 м		
Двери автоматические, справочно	Нет						
- ширина дверного проема в свету	2,5 м				0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,010 м				0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Лестница на уровень 1-го этажа							
Маркировка ступеней	Не имеются				Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	Нет				Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте	Нет				0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- * горизонтальные завершения поручня	Нет				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- * нетравмирующие окончания	нет				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа							
Ширина марша	Не имеются				0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон	Нет				8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу, вверх (длина)	Нет				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверх (ширина)	Нет				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:							
- на высоте (нижний поручень)	Не имеются				0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- * на высоте (верхний поручень)	Нет				0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- * горизонтальные завершения поручней	Нет				Имеются	Допустимо отсутствие	К

Пандус переносной	Не имеется				Наличие	К
Подъемник для инвалидов						
- стационарный	Не имеется			наличие		К
- мобильный	Не имеется				наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	4,68 м			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
				1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, глубина	Нет			1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	Нет			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Указатели направления движения, входа, выхода	Нет			Имеются		К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	Нет			Имеются		С
речевые информаторы и маяки	Нет			Имеются		Г
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	Нет			Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	Нет			Имеются		С
*Тактильная схема	Нет					
*Место отдыха и ожидания:					Допустимо отсутствие	О
- места для сидения на каждом этаже	Имеется			Наличие	Допустимо отсутствие	
- зона для коляски на каждом этаже	Имеется			Наличие	Допустимо отсутствие	
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	Не имеется			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)						
Контрастная маркировка ступеней	Нет			Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С

Поручни с двух сторон на лестнице	Нет				Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поручней	Нет				имеются	отсутствуют	О
Пандус внутреннего на этаже							
Ширина марша	Нет				0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	Нет				8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу, вверх (длина)	Нет				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверх (ширина)	Нет				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:							
- на высоте (нижний поручень)	Нет				0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- * на высоте (верхний поручень)	Нет				0,85 – 1,0 м		О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)							
Маркировка ступеней	Нет				Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	Нет				Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- * горизонтальные завершения	Нет				Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- * нетравмирующие окончания	Нет				Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- * указатели номера этажа на поручне тактильные	Нет				Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский							
Кабина:							
- Длина	Нет				1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина	Нет				1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	Нет				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- * поручни	Нет				Имеется	Допустимо	О

*Световая информация	Нет		Имеется	отсутствие	Г
	Нет		Имеется		С
	Нет		Наличие		К
	нет		Наличие		К, Г
*Звуковая информация	Нет				
*Знак доступности	Нет				
*Указатели номера этажа	нет				
напротив лифта					
Обслуживание через окно/прилавок					
Высота рабочей поверхности	Не имеется		0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)	Нет		1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Обслуживание в кабине					
Ширина проема двери в свету	Нет		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	Нет		0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	нет		На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	Нет		На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	Нет		1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	Нет		0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	Нет		не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением №					
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	Нет		1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)	Нет		0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					
Длина	Нет		1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина	Нет		1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения	Нет		Имеются	Допустимо отсутствие	О
*Крючки для костюмов	Нет		Имеются		О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
Доля мест для колясочников	Нет		2% и более	Не менее одного	К

- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	Нет			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территория объекта -
- на входной группе – установить поручни
- на путях передвижения -
- в зоне оказания услуги -
- в санитарных помещениях –
-

Ответственный за проведение обследования объекта:

И.о. директора: Ильина М.С.

Примечание: При наличии нескольких обследуемых структурных элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).